


Рис.1. Схема исполнения вводов. (указать необходимый вариант)

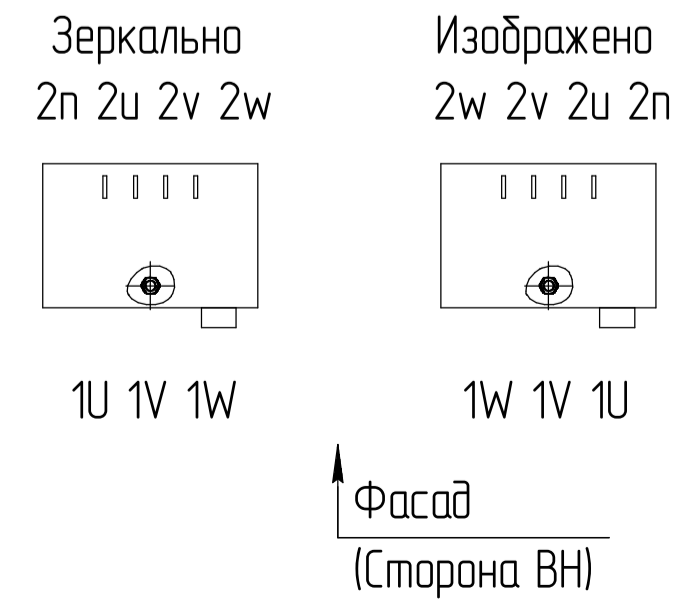

1 Размеры для справок.
2 Габаритно-присоединительные размеры соответствуют трансформаторам с номинальным напряжением 6...10,5/0,4 кВ Ukз=8% со схемой соединения D/Yn, 10...10,5/0,4 кВ Ukз=8% со схемой соединения Y/Yn, со степенью защиты IP21, IP31, IP41, материал обмоток - AL.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дробл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

| | | | | | | | |
|------|------|------------|-------|-----------------------------|-------------------------------|--------|---------|
| | | | | АФИП-3.663372.000 ГЧ | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | Ульянов | | 19/09/2024 | 0 | 6200 | 1:15 |
| | | Лаврентьев | | | Лист | Листов | 1 |
| | | Майков | | | ПРОЕКТ ЭЛЕКТРО ТЕХНИКА | | |
| | | | | А2 | | | |

ТЛСЗ-3150
Габаритный чертеж
Исполнение:
ВН-снизу, НН-сверху
Копировал